

Hochlastzeitfenster 2016

Individuelle Netzentgelte – atypische Netznutzung für das Stromnetz der GEW Wilhelmshaven GmbH

Die Ermittlung der Hochlastzeitfenster erfolgt anhand des Beschlusses der Bundesnetzagentur zur Festlegung der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV vom 11.12.2013


Als „Hochlastzeit“ gelten nur Werktage. Wochenenden, bundeseinheitliche Feiertage, Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als „Schwachlastzeit“.

	Mittelspannung	Umspannung MS/NS	Niederspannung
Frühling 01.03. – 31.05.	-	-	-
Sommer 01.06. – 31.08.	-	-	-
Herbst 01.09. – 30.11.	11:45 – 12:15 Uhr 17:15 – 18:30 Uhr	17:00 – 19:15 Uhr	17:30 – 19:00 Uhr
Winter 01.12. – 28./29.02.	08:30 – 13:30 Uhr 16:30 – 19:00 Uhr	16:30 – 19:15 Uhr	16:45 – 19:15 Uhr

Hinweis: Die Hochlastzeitfenster sind als Lastgangzeitstempel der 1/4-h-Werte angegeben.
(Beispiel: Die Angabe „11:45 Uhr“ entspricht dem gemessenen Viertelstundenwert von 11:30 auf 11:45 Uhr)

Hochlastzeitfenster 2016 für die Spannungsebene Mittelspannung

Stand 10/2015

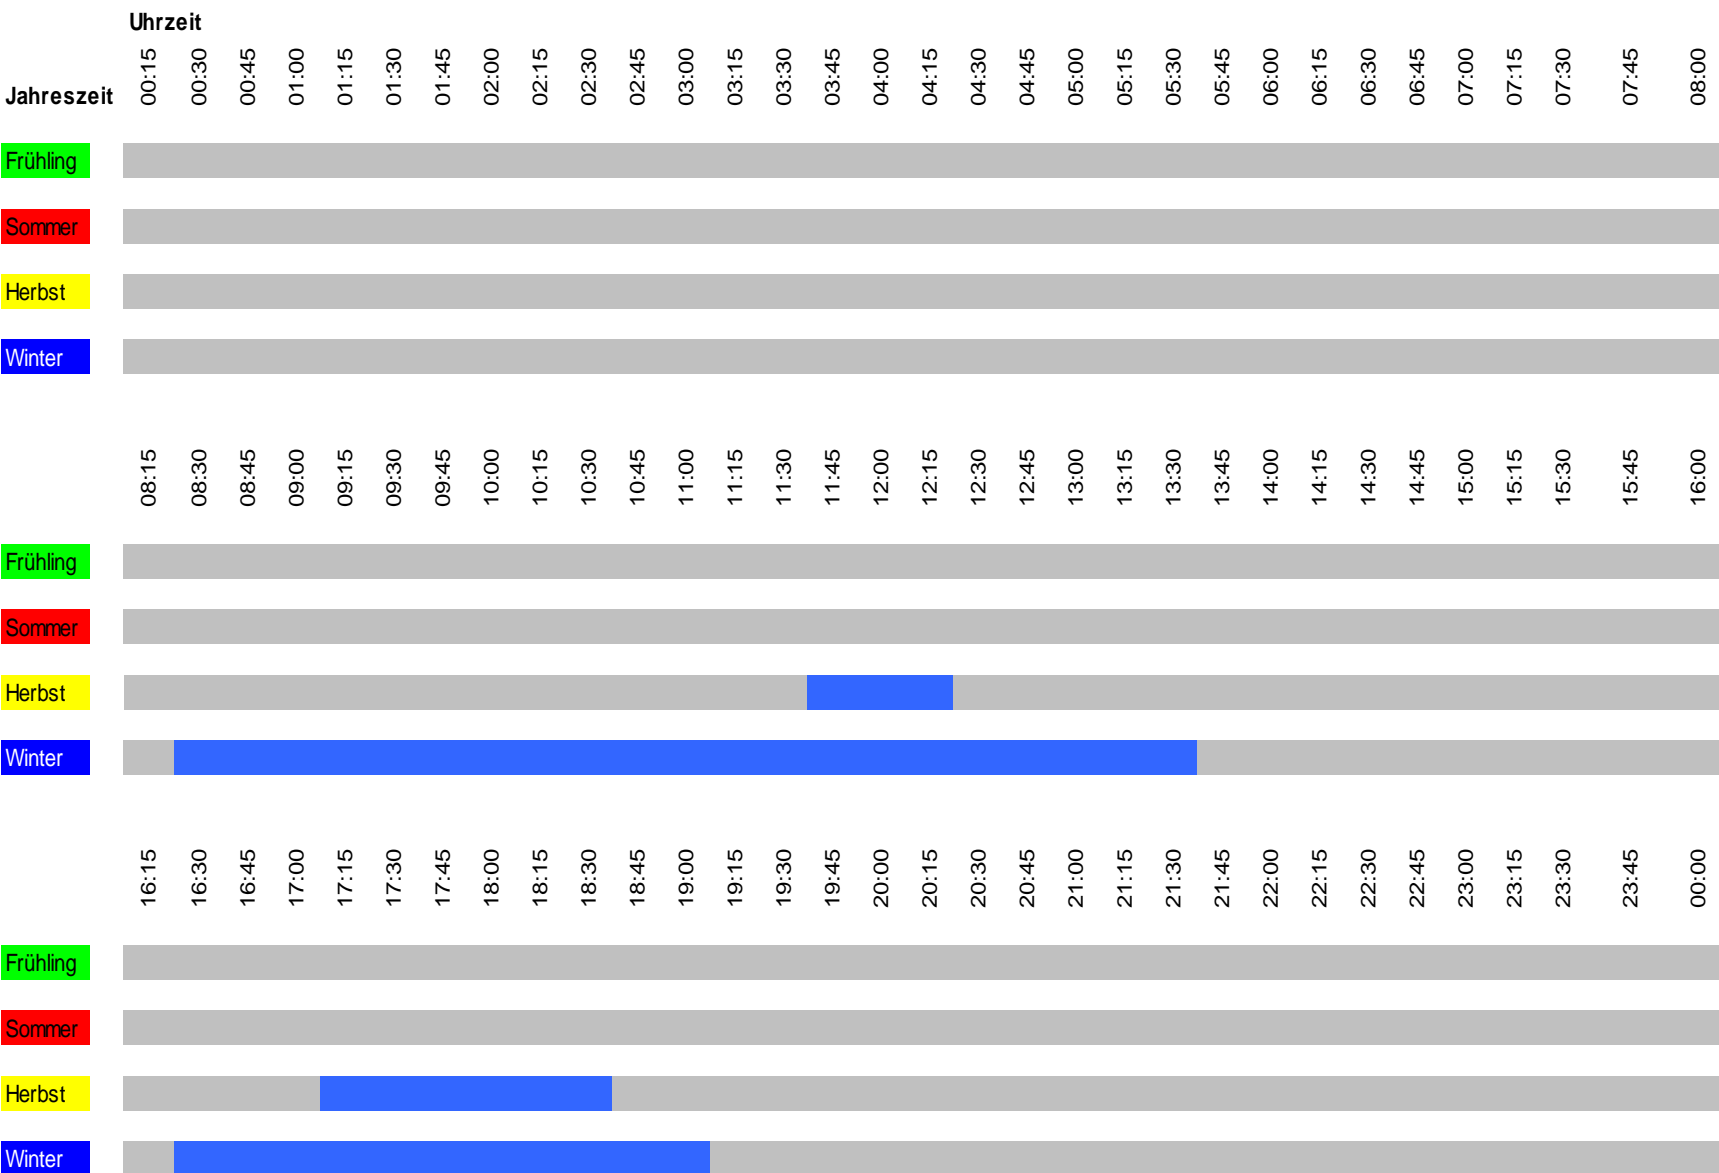


Hochlastzeit **Schwachlastzeit**

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitenfenster 2016 für die Spannungsebene

Umspannung (MS/NS)

Stand 10/2015

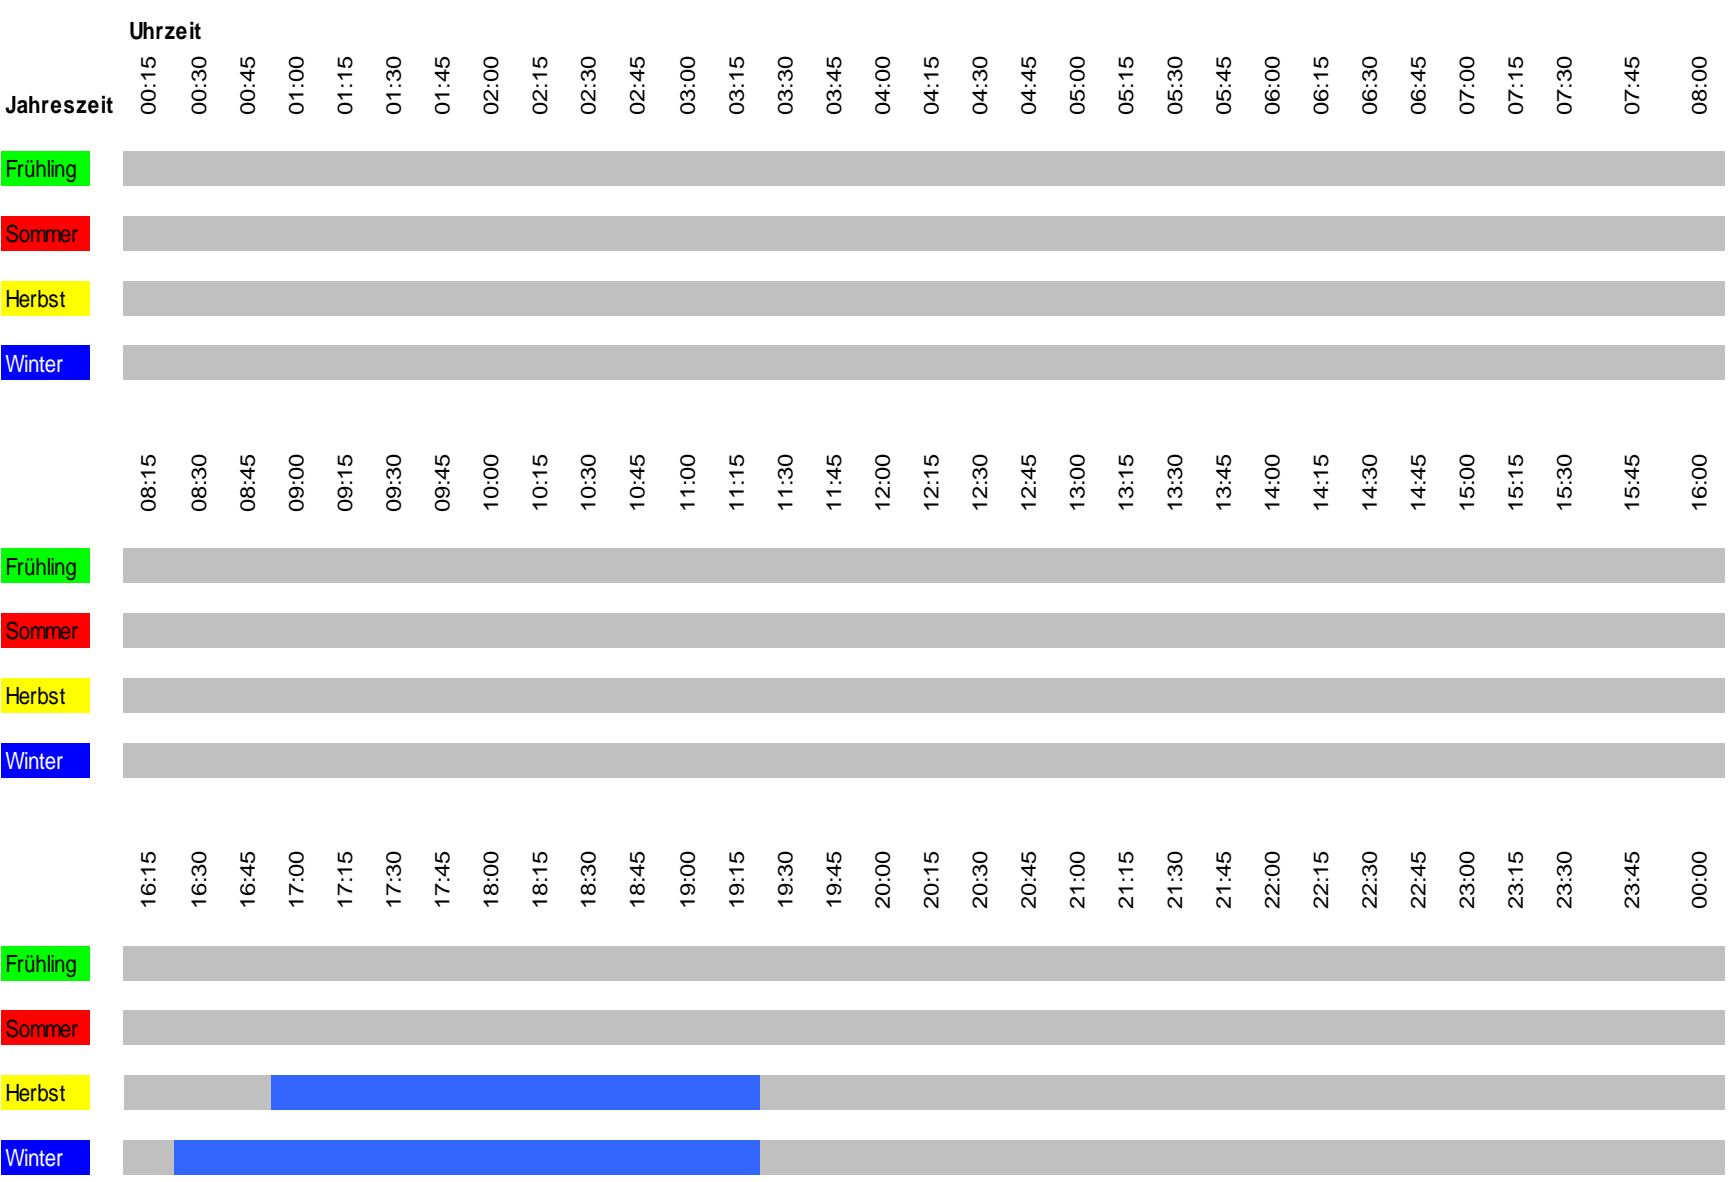


Hochlastzeit **Schwachlastzeit**
Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.12. - 28./29.02.

Hochlastzeitfenster 2016 für die Spannungsebene

Niederspannung

Stand 10/2015

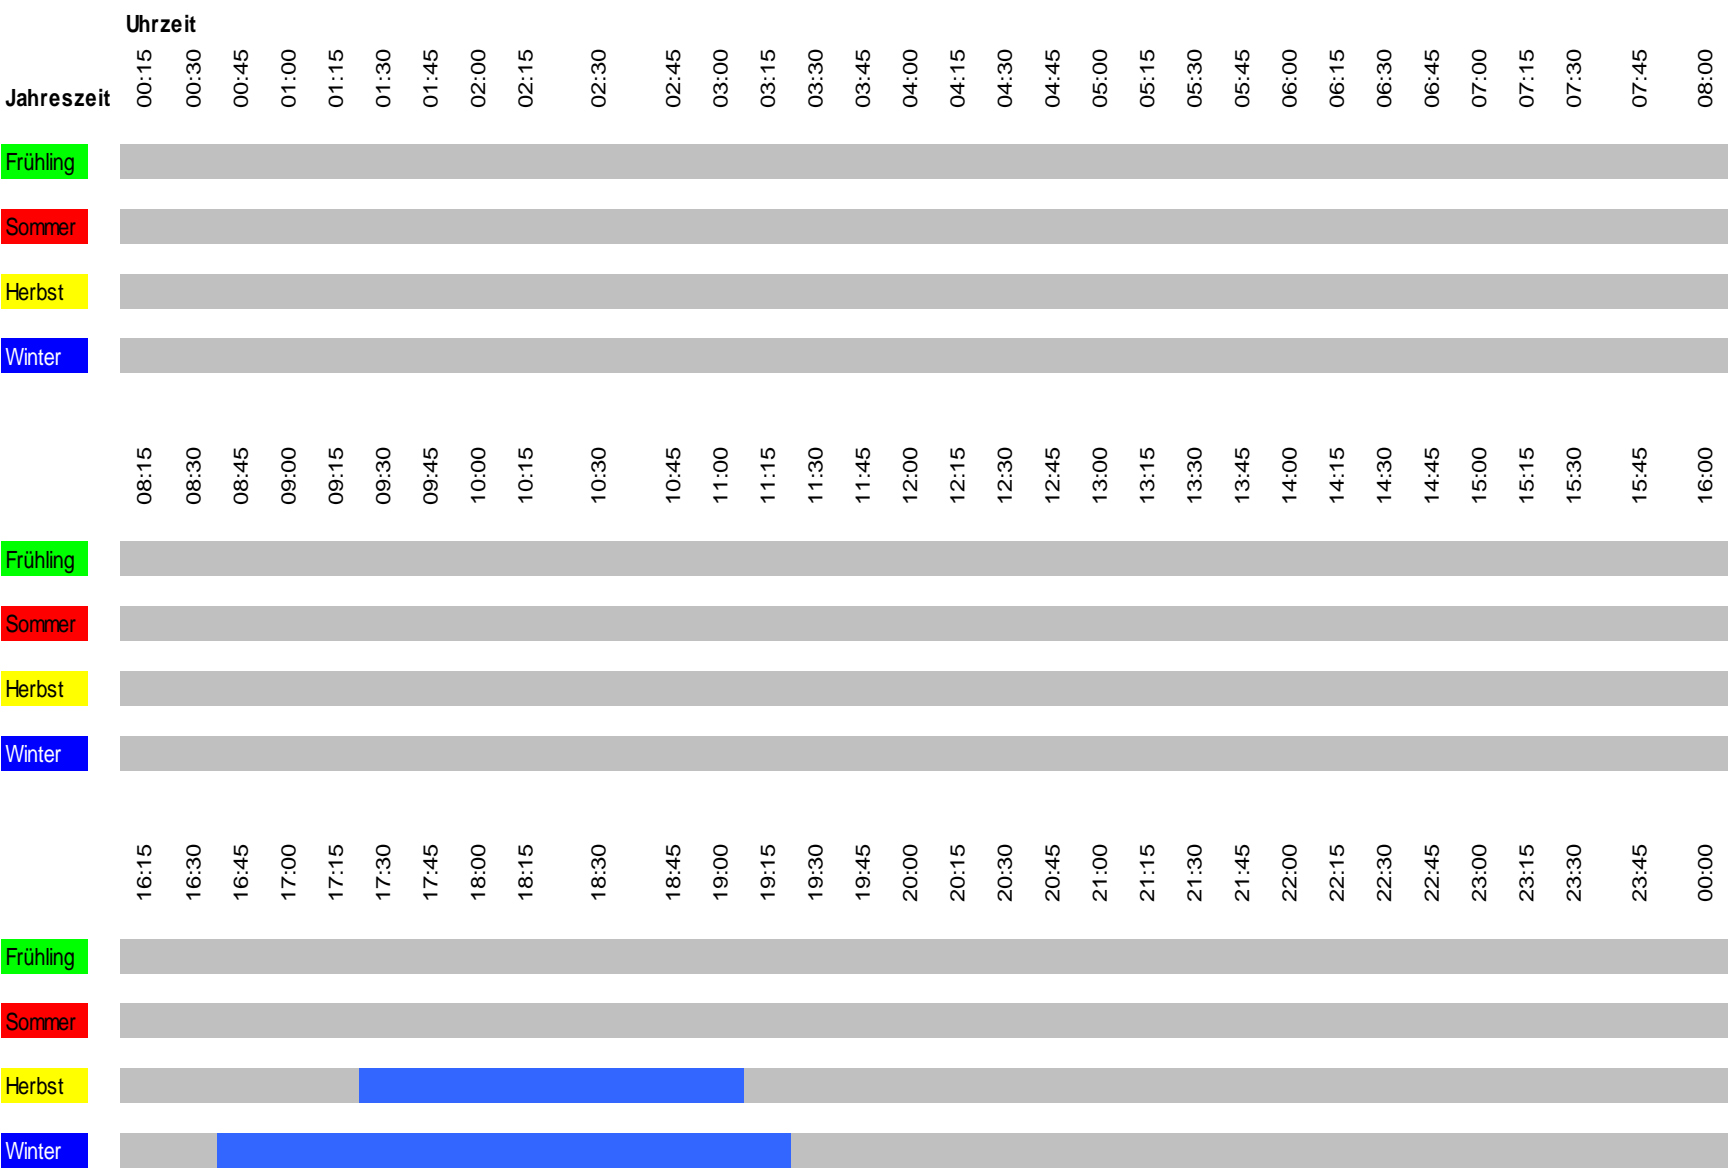

Hochlastzeit **Schwachlastzeit**

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.12. - 28./29.02.