
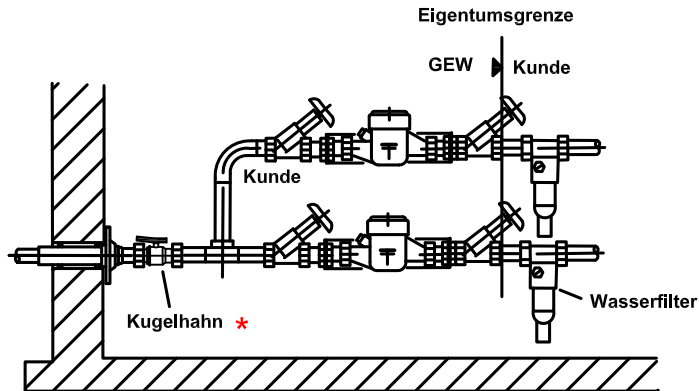



WZ - Größe	kurzfristige Maximalbelastung		Nenndurchmesser in Zoll
	Nennbelastung ℓ/s	Nennbelastung m³/h	
Q <sub>3</sub> 4	0,7	5,0	1" 1 1/4"
Q <sub>3</sub> 10	1,7	13	1 1/2"
Q <sub>3</sub> 16	2,8	20	2"


\* Nur notwendig, wenn Hauszuführung und Wasserzähler nicht innerhalb eines Raumes untergebracht sind.  
(Kugelhahn ist dann auch Eigentumsgränze)

mit Keller:

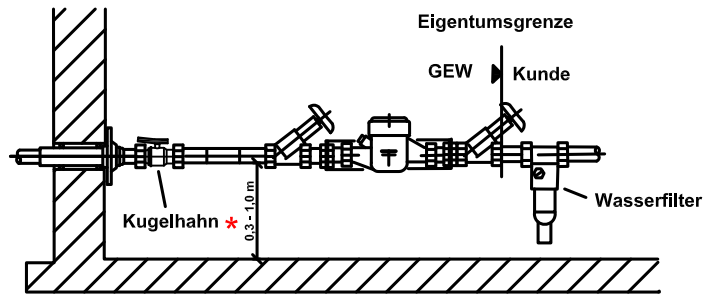

ohne Keller:

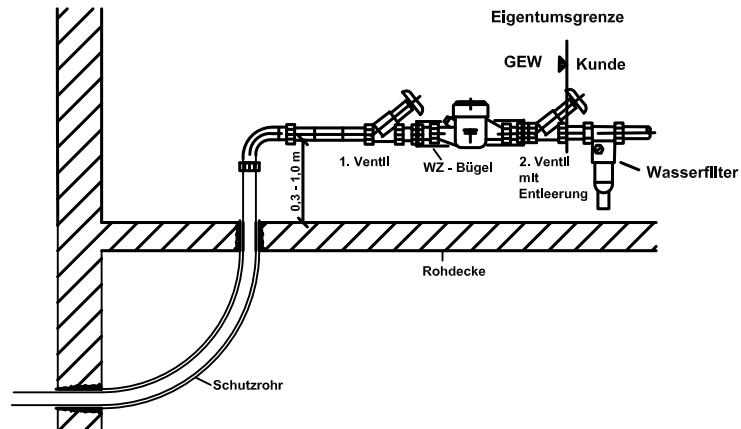

M					<b>GEW Wilhelmshaven GmbH</b> Nahestrasse 6 26382 Wilhelmshaven	
L						
K						
J						
H				Datum	Name	
G			Bear.	02.03.2015	W.MEYER	
F			Gepr.			
E			Norm			
D						
C			Maßstab			
B				/		
A						
Zus.	Änderung	Datum	Nam.	S:/SONSTIGES/VORLAGEN/VORLAGEN FÜR MITARBEITER/WASSERZÄHLERANSCHLUß		
					TQM - Nr.: F 04.02.04 / 13	Blatt
						Bl.